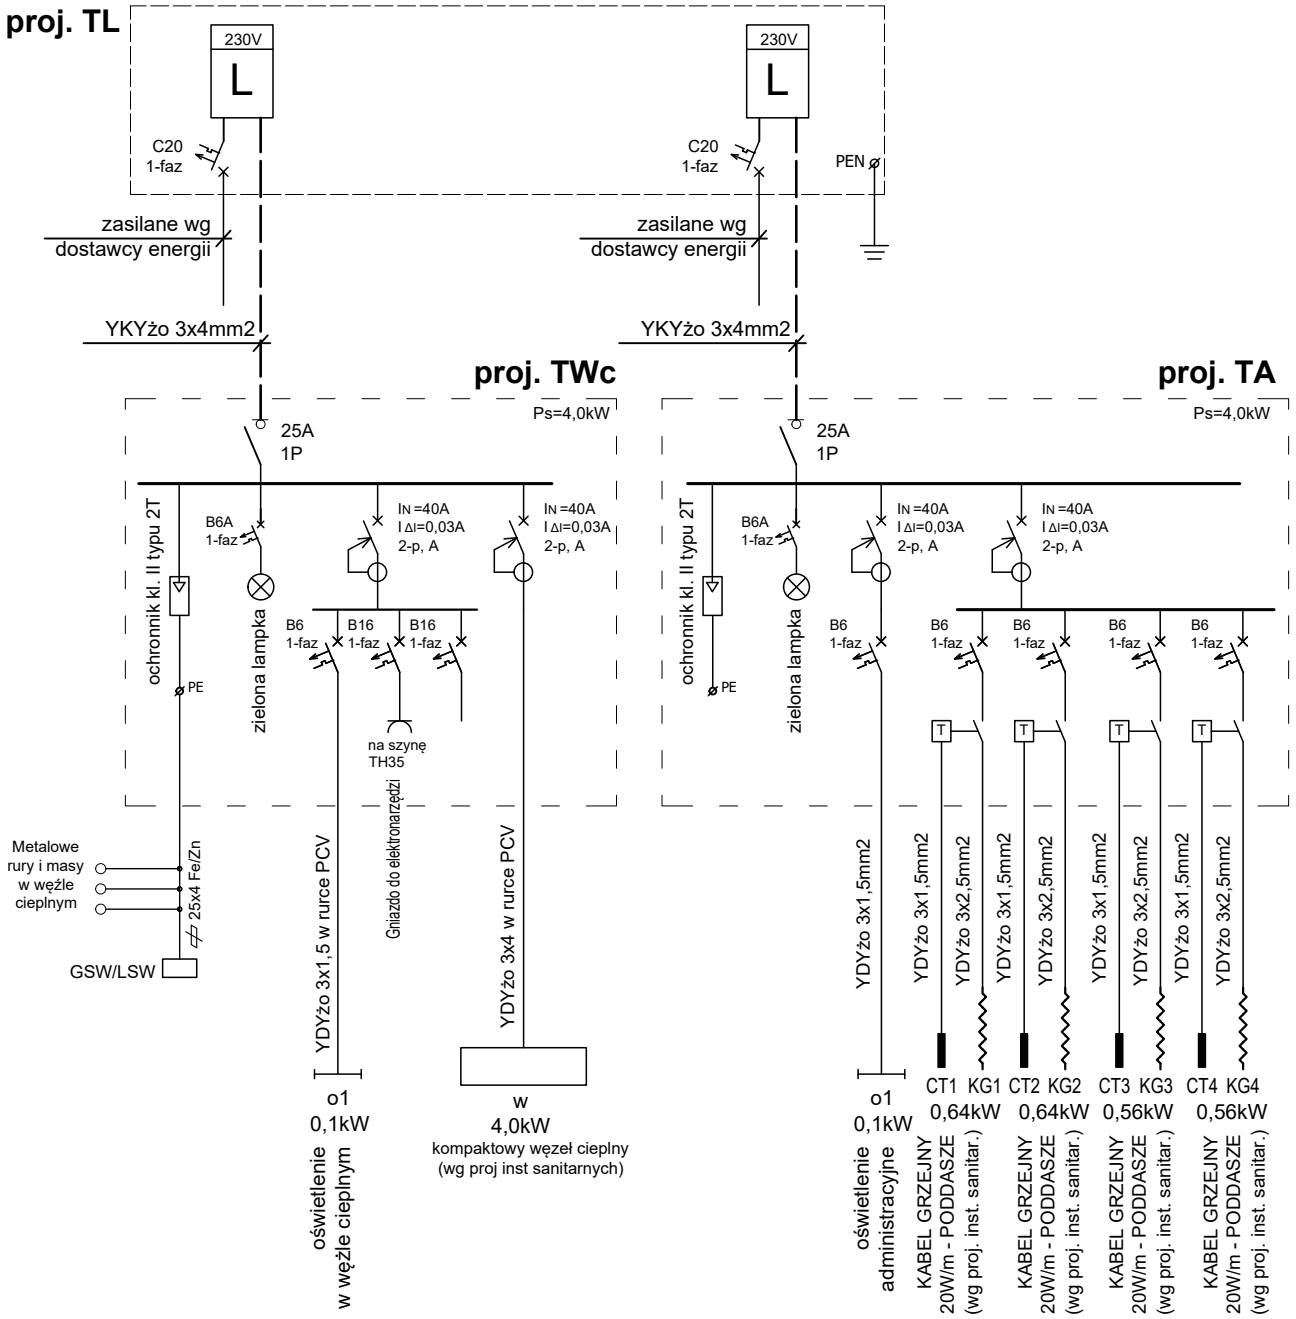

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
- samoczynne wyłączenie zasilania

LEGENDA:

T - regulator temperatury -10°C +10°C
(wg proj. inst. sanitarnych)

CT czujnik temperatury na rurze
(wg proj. inst. sanitarnych)

kabel grzewczy rury
(wg proj. inst. sanitarnych)

UWAGA:
- rozdzielnice wykonać jako natynkowe z dzwiami pełnymi,
- w rozdzielnicy pozostawić rezerwę min. 30% miejsca

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Opolska 15, 15-549 Białystok
NIP: 9662091851; REGON:0000503182
tel. 531-901-470 KRS:200843264
e-mail: architekt.bialystok@gmail.com

TEMAT:

Roboty budowlane związane z remontem i rewitalizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Jana Nałęcza 35
w Nowym Dworze Mazowieckim

ADRES BUDOWY:	ul. Jana Nałęcza 35 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki działka nr ewid. 49/1 obręb ewid: Nr. 0033, Naz. 8-07 Nowy Dwór Mazowiecki
INWESTOR:	Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

PRZEDMIOT RYSUNKU:	Nr rysunku:
SCHEMAT ZASILANIA	E-5
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	Skala: ----

	Specjalność:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant:	Elektryczna	mgr inż. Robert Grodzki upr. bud. nr PDL/0101/POOE/06	
Sprawdził:	Elektryczna	mgr inż. Tomasz Surowiec upr. bud. nr PDL/0074/POOE/07	
DATA:		01.08.2019r	Nr str.: