



**MIASTO
NOWY DWÓR
MAZOWIECKI**

**URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel.: (22) 51-22-000, (22) 51-22-111
Fax: (22) 51-22-101

sekretariat@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl

Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 22 lutego 2022 roku


WPI.271.1.6.2022

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn.: **„Wykonanie termomodernizacji budynku socjalnego Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim z modernizacją systemu grzewczego oraz montażem kolektorów słonecznych do c.w.u.”**, realizowanego w ramach działania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, finansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oznaczenie sprawy: **WPI.271.1.6.2022**.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U 2021 poz. 1129 ze zm.), informuje, iż w dniu 18 lutego 2022 roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Proszę o wskazanie drzwi do wymiany oraz określenie ich parametrów

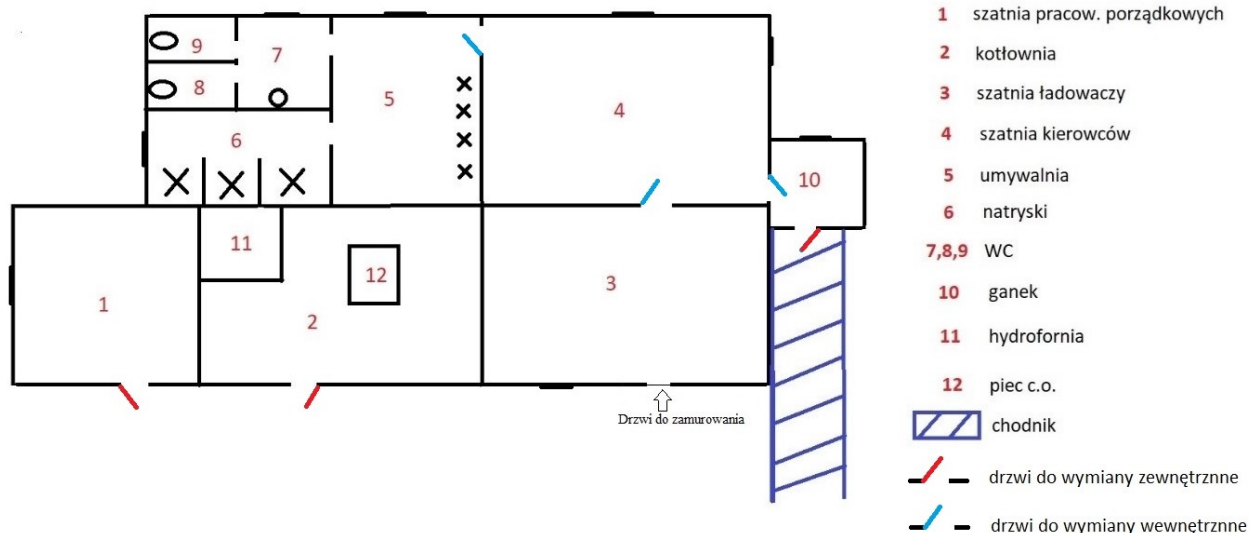

Drzwi wewnętrzne 3 szt. – drzwi pełne z ościeżnicami, wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”.

Drzwi zewnętrzne 2 szt. - drzwi stalowe z ościeżnicami, lakierowana powłoka odporna na UV i zarysowania, o współczynniku przenikania min. $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{k}$, (montowane w pomieszczeniu nr 1 i nr 10).

Drzwi zewnętrzne techniczne do kotłowni 1 szt. EI30, współczynnik przenikania min. $U=1,9 \text{ W/m}^2\text{k}$ (montowane w pomieszczeniu nr 2 kotłownia).

2. Proszę o wskazanie parametrów gresów,

Gres techniczny gr. min. 7 mm, z funkcją antypoślizgową, wodoodporny.

3. Proszę o informacje z jakiego materiału należy wykonać parapety wewnętrzne,

Parapety wewnętrzne z konglomeratu

4. Czy w pomieszczeniu kotłowni (pomieszczenie 12) należy wykonać tynki czy oczyszczenie i pomalowanie ścian w istniejącym stanie ?

W pomieszczeniu kotłowni (nr 2) należy wykonać oczyszczenie ścian, uzupełnienie ubytków istniejącego tynku i malowanie.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przygotowując oferty na zadanie: **„Wykonanie termomodernizacji budynku socjalnego Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Nowym Dworze Mazowieckim z modernizacją systemu grzewczego oraz montażem kolektorów słonecznych do c.w.u.”**, oznaczenie sprawy: **WPI.271.1.6.2022**, w celu ich złożenia u Zamawiającego, są zobowiązani uwzględnić je w swoich ofertach.

Z poważaniem,

Z up. BURMISTRZA
Janusz Mikuszewski
Z-ca Burmistrza